

W.2 z TS 253/76/turbo-zacatorfion
 - REKONSTRUKCIA NN SIETE SMER G.4.310, PB & 2.11- 2.12 ZAVESNYM KABL OM NF42X 4x20+25mm²
 - ZAVESNYM NA PREDPATYCH BETONOVYCH STOLZIAROCI, DZKA TRASY = 42m, DZKA KABLA = 43m
 - DEMONTAZ NN SIETE 4x35mm² AF06 V DZKE TRASY = 212m, 4x50mm² AF06 V DZKE TRASY = 14m,
 3x50+35mm² AF06 V DZKE TRASY = 29m A 3x35+25mm² AF06 V DZKE TRASY = 69m
 - REKONSTRUKCIA 25KS DOMOVYCH PRIPLOK

TS 0.1
 - REKONSTRUKCIA KIOSKOVEJ TS
 253/76/turbo-zacatorfion
 - VYMEHA EXIST. IT 160 KVA
 ZD IT 22/0.42KV, 250 KVA

2.3
 JB 9/6
 OBJ. STR. S HAKOM
 NSV PSP I22 TRA
 Demontaz JB 9/3

2.5
 JB 9/6
 OBJ. STR. S HAKOM
 NSV PSP I22 TRA
 Demontaz JB 9/3

2.1
 OBJ. STR. S OKOM
 KSV GUKOZ

2.4
 OBJ. STR. S OKOM-LZKA
 OBJ. STR. S OKOM-SIROKA
 2x KSV GUKOZ

2.9
 JB 10.5/6
 3x OBJ. STR. S OKOM
 3x KSV GUKOZ
 VYMEHA VNIS 200
 Demontaz DB 9/10

2.10
 JB 10.5/6
 OBJ. STR. S HAKOM
 NSV PSP I22 TRA
 Demontaz JB 9/10

W.8 ZO ZREKONSTRUOVANEJ TS 253/76/turbo-zacatorfion
 - REKONSTRUKCIA NN SIETE A ZAVESNYM KABL OM NF42X 4x20+25mm²
 SMER G.4.310, PB & 8.11- 2.9 ZAVESNYM KABL OM NF42X 4x20+25mm²
 STOLZIAROCI, DZKA TRASY = 396m, DZKA KABLA = 404m
 - DEMONTAZ NN SIETE 3x35+25mm² AF06 V DZKE TRASY = 212m, 4x50mm² AF06 V DZKE TRASY = 14m,
 3x50+35mm² AF06 V DZKE TRASY = 29m A 3x35+25mm² AF06 V DZKE TRASY = 69m
 - REKONSTRUKCIA 25KS DOMOVYCH PRIPLOK

8.9
 JB 9/6
 Demontaz JB


8.7
 JB 9/6
 OBJ. STR. S OKOM-LZKA
 OBJ. STR. S OKOM-SIROKA
 2x KSV GUKOZ

8.8
 JB 9/6
 OBJ. STR. S OKOM-LZKA
 OBJ. STR. S OKOM-SIROKA
 2x KSV GUKOZ

8.9
 JB 10.5/6
 OBJ. STR. S HAKOM
 NSV PSP I22 TRA
 Demontaz JB

8.10
 JB 10.5/6
 OBJ. STR. S HAKOM
 NSV PSP I22 TRA
 Demontaz JB

W.8 ZO ZREKONSTRUOVANEJ TS 253/76/turbo-zacatorfion
 - REKONSTRUKCIA NN SIETE A ZAVESNYM KABL OM NF42X 4x20+25mm²
 SMER G.4.310, PB & 8.11- 2.9 ZAVESNYM KABL OM NF42X 4x20+25mm²
 STOLZIAROCI, DZKA TRASY = 396m, DZKA KABLA = 404m
 - DEMONTAZ NN SIETE 3x35+25mm² AF06 V DZKE TRASY = 212m, 4x50mm² AF06 V DZKE TRASY = 14m,
 3x50+35mm² AF06 V DZKE TRASY = 29m A 3x35+25mm² AF06 V DZKE TRASY = 69m
 - REKONSTRUKCIA 25KS DOMOVYCH PRIPLOK

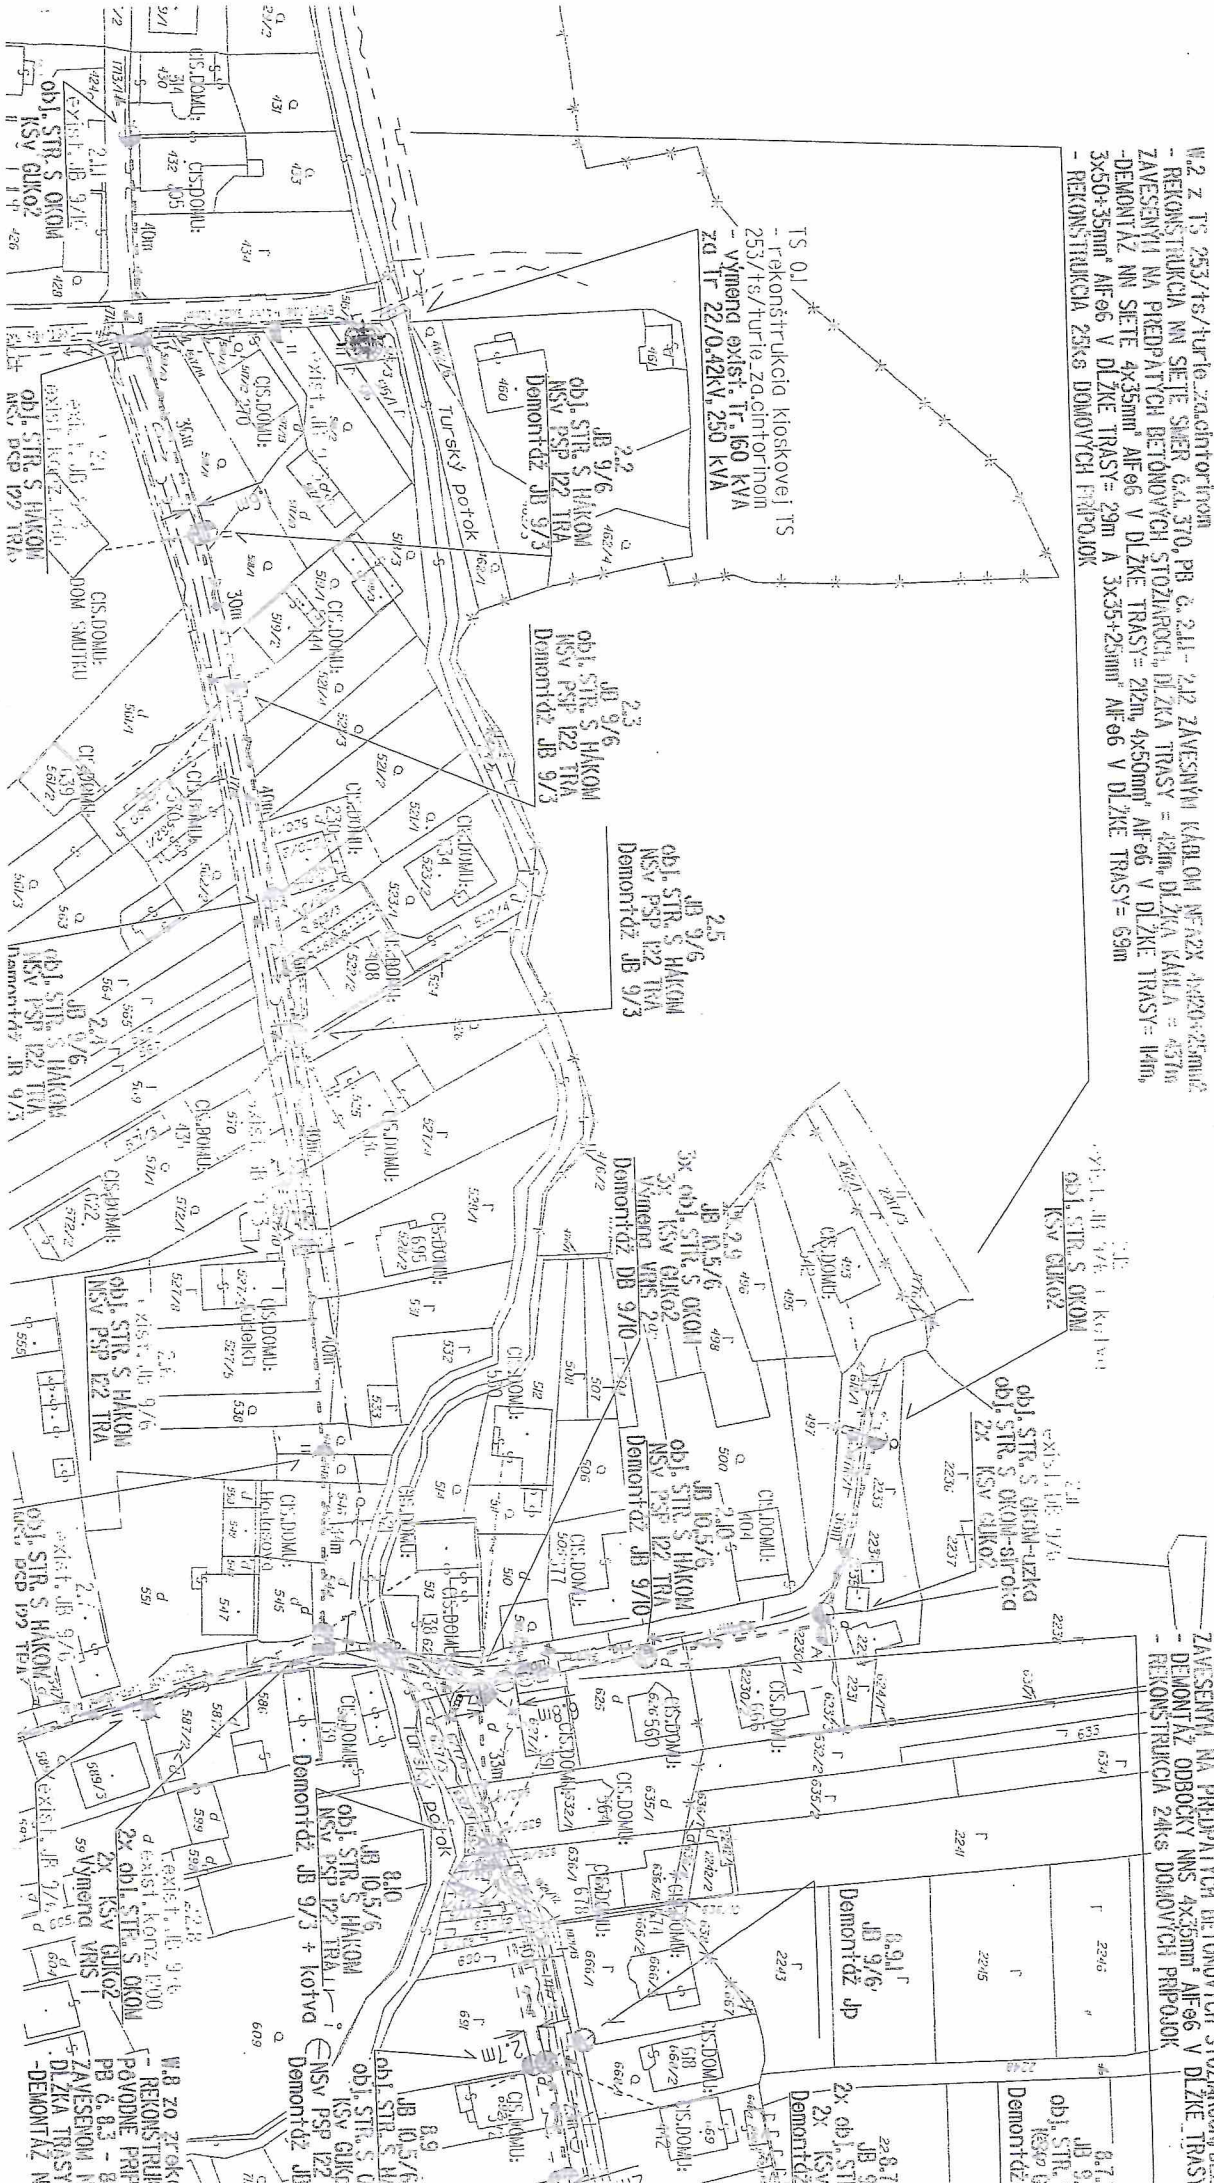

KODNE PRIPROJEKOVÉ Z TS 253/TS/turbo-začiatkom, 25mm ZAVESENÝM NA PREDPATKY BETONOVÝCH

M 4x35mm ALFe6 v dlžke TRASY= 153m
KABLOM NEAZN 4x20+25mm
TRASY= 8m, DLŽKA KABLA = 97m

OBJ. STR. S OKOM
KSV OKO2
Demontáž pr. b. JB 9/3

NAVROJENÝ NA KABEL VÝVOD
M 4x35mm ALFe6 v dlžke TRASY= 20m, DLŽKA KABLA = 25m
ZEMNÝM KABLOM NAVY-J 4x20+25mm SM,
DLŽKA TRASY = 30m, DLŽKA KABLA = 15m
V RÁMCI JE NAVROJENÁ TRASA PRIPLOŽIT OPTICARNIKU HDPE 40, DLŽKA TRASY= 20m
OD SR PRÍC. 479 PO PÁRCELU 60-C 2345 PRIPLOŽIT DO VÝKOPU 2X 1M CHRANIKU
AKO PRÍPRAVU PRE BUDUCE OM, DLŽKA TRASY=20m PB 0,2

- exist. 4-stĺpov TS 253/TS/turbo-pd
- rekonštrukcia TS ríši podmienujúca
stavov SM-12937
- nový vývod M 4x35mm ALFe6 v dlžke TRASY= 153m
- SR pr. 60, 60l

Demontáž REP
pr. OM Bagrať
- presmerovanie zemnej
prípojky z PB 6.8.3
na PB 6.8.2.1

M 4x35mm ALFe6 v dlžke TRASY= 153m
KABLOM NEAZN 4x20+25mm
TRASY= 8m, DLŽKA KABLA = 97m



Objektová sústava STN EN 60033 (33 020) VN - 3PEN - 50kV, 230/400V, TN-C Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN EN 60033 (200) : 5.2.2 Zariadenie izolácie (pre zvod od Tr. do NI rozvádzača, zemný NIK vývod, rekonštrukcia NIS a pr.) 5.2.3 Ochranné zariadenie alebo kryty (pre NI rozvádzač exist., TS, skrinu SR, VNS a SP) 5.2.5 Umiestnenie mimo dosahu ruky (pre rekonštrukcia NIS a pr.) 5.3.1 Prístroje na ochranu pri poruche 5.3.2 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.3 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.4 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.5 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.6 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.7 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.8 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.9 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.10 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.11 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.12 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.13 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.14 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.15 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.16 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.17 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.18 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.19 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.20 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.21 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.22 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.23 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.24 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.25 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.26 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.27 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.28 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.29 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.30 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.31 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.32 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.33 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.34 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.35 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.36 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.37 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.38 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.39 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.40 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.41 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.42 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.43 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.44 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.45 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.46 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.47 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.48 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.49 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.50 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.51 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.52 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.53 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.54 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.55 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.56 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.57 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.58 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.59 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.60 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.61 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.62 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.63 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.64 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.65 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.66 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.67 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.68 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.69 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.70 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.71 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.72 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.73 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.74 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.75 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.76 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.77 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.78 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.79 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.80 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.81 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.82 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.83 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.84 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.85 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.86 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.87 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.88 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.89 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.90 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.91 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.92 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.93 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.94 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.95 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.96 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.97 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.98 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.99 Prístroj na ochranu pri poruche 5.4.00 Prístroj na ochranu pri poruche	Objektová sústava STN EN 60033 (33 020) VN - 3PEN - 50kV, 230/400V, TN-C Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom STN EN 60033 (200) : 5.2.2 Zariadenie izolácie (pre zvod od Tr. do NI rozvádzača, zemný NIK vývod, rekonštrukcia NIS a pr.) 5.2.3 Ochranné zariadenie alebo kryty (pre NI rozvádzač exist., TS, skrinu SR, VNS a SP) 5.2.5 Umiestnenie mimo dosahu ruky (pre rekonštrukcia NIS a pr.) 5.3.1 Prístroje na ochranu pri poruche 5.3.2 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.3 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.4 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.5 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.6 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.7 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.8 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.9 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.10 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.11 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.12 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.13 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.14 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.15 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.16 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.17 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.18 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.19 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.20 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.21 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.22 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.23 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.24 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.25 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.26 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.27 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.28 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.29 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.30 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.31 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.32 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.33 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.34 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.35 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.36 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.37 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.38 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.39 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.40 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.41 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.42 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.43 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.44 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.45 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.46 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.47 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.48 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.49 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.50 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.51 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.52 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.53 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.54 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.55 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.56 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.57 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.58 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.59 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.60 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.61 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.62 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.63 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.64 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.65 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.66 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.67 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.68 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.69 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.70 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.71 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.72 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.73 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.74 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.75 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.76 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.77 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.78 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.79 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.80 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.81 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.82 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.83 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.84 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.85 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.86 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.87 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.88 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.89 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.90 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.91 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.92 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.93 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.94 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.95 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.96 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.97 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.98 Prístroj na ochranu pri poruche 5.3.99 Prístroj na ochranu pri poruche 5.4.00 Prístroj na ochranu pri poruche
---	---